

ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr studzienki	A [m]	B [m]	C [m]	D [m]	E [m]	F [m]	G [m]	H [m]	I [m]	J [m]	K [m]	L [m]	M [m]	Nr DN	Nr DN	Nr DN
S4	149,20	147,88	148,30	148,30	1,84	4,2	5,7	289,3	295,7	7				1000	1000	1000
S5	149,20	148,42	148,30	148,30	1,28	4,0	6,4	292,6	292,14							
S11	149,20	148,60	148,80	148,80	1,30	4,3	6,4	292,6	292,16							
S15	151,20	149,80	150,30	150,30	1,50	5,2	5,0	292,7	292,08							
S16	150,60	148,10	148,20	148,20	1,50	4,2	6,5	290,7	292,9							
S17	151,20	149,80	150,20	150,20	1,40	6,3	6,6	289,9	292,12							

PROJEKT - KANALIZACJA WYKONANI

52-15 WROCŁAW UL. SZKARADZKA 11  
 SERWIS I KONTROLA PRZELAZÓW IZOLACJI RÓWNOCIENNYCH  
 AMBERT  
 GOSKOWA UL. M. SKOROSZEGO - DZ. NR 290/5, 295/4, 296/6, 294


INWESTOR  
 GOSKOWA UL. M. SKOROSZEGO - DZ. NR 290/5, 295/4, 296/6, 294

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

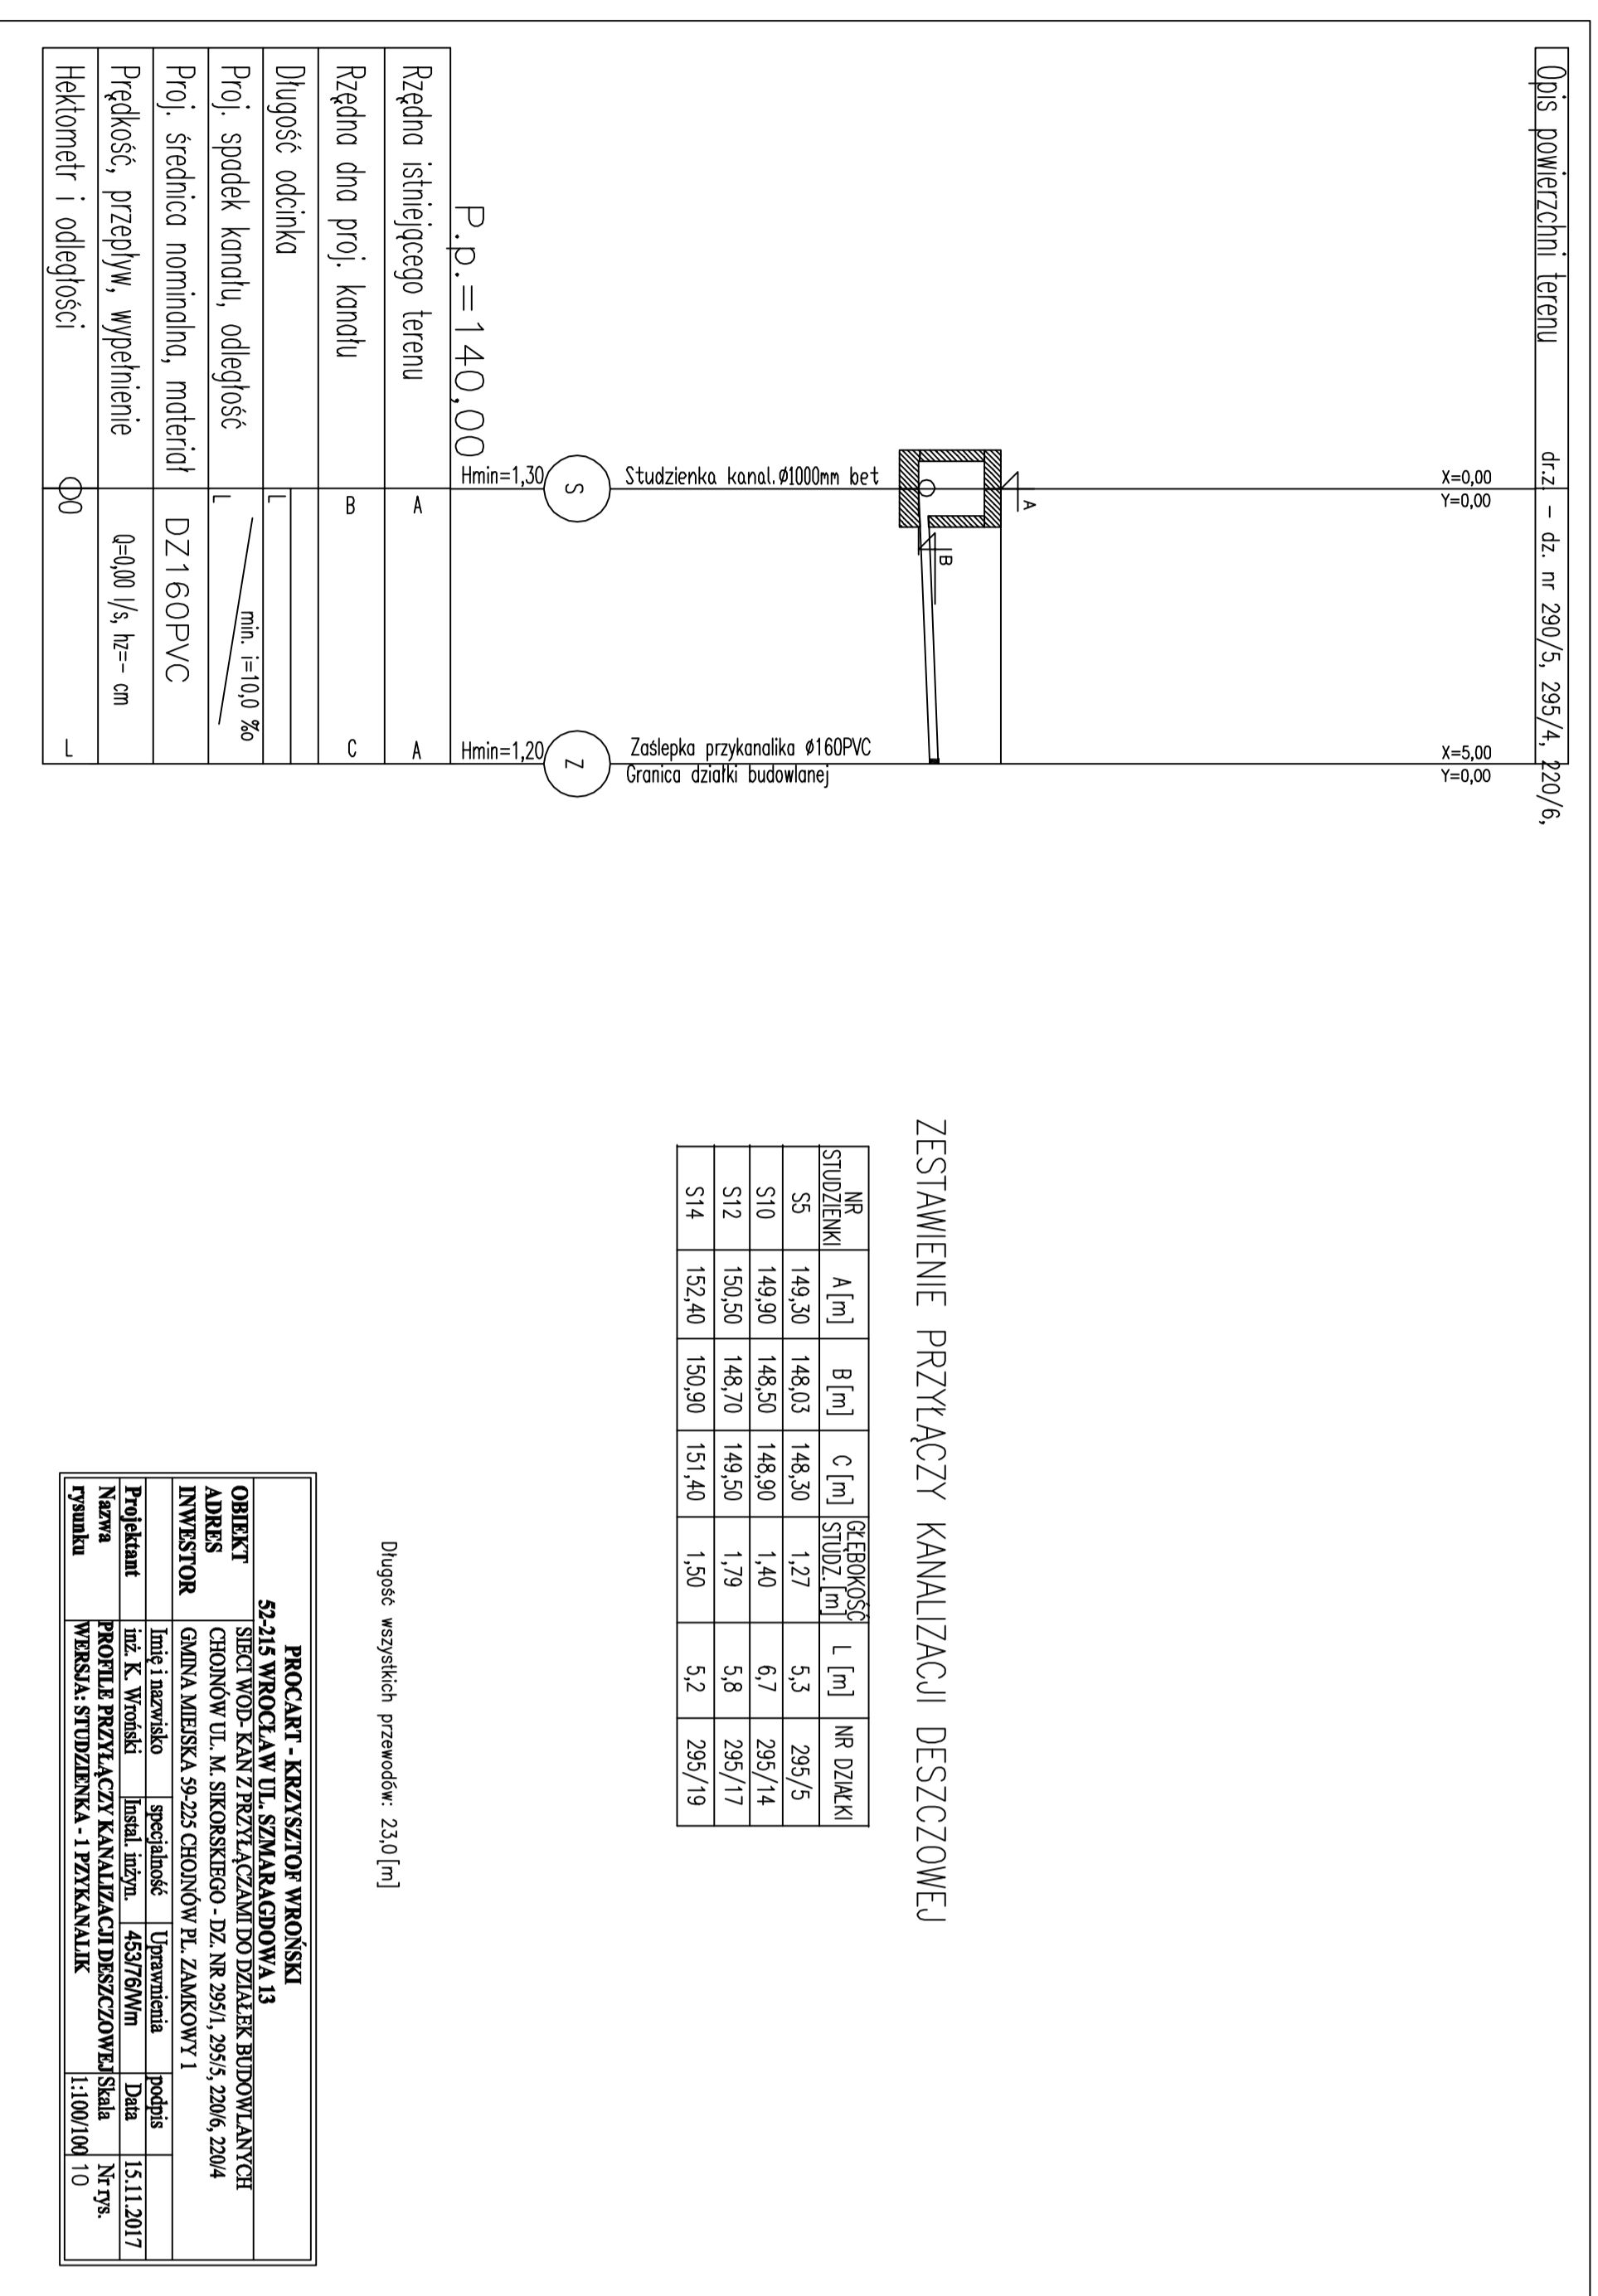

ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr studzienki	A [m]	B [m]	C [m]	D [m]	E [m]	F [m]	G [m]	H [m]	I [m]	J [m]	K [m]	L [m]	M [m]	Nr DN	Nr DN	Nr DN
S5	149,20	148,03	148,30	147,7	5,3	292,5								1000	1000	1000
S10	149,20	148,20	148,30	1,36	5,7	292,14										
S14	152,40	150,90	151,40	150	5,2	292,19										

PROJEKT - KANALIZACJA WYKONANI

52-15 WROCŁAW UL. SZKARADZKA 11  
 SERWIS I KONTROLA PRZELAZÓW IZOLACJI RÓWNOCIENNYCH  
 AMBERT  
 GOSKOWA UL. M. SKOROSZEGO - DZ. NR 290/5, 295/4, 296/6, 294


INWESTOR  
 GOSKOWA UL. M. SKOROSZEGO - DZ. NR 290/5, 295/4, 296/6, 294

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

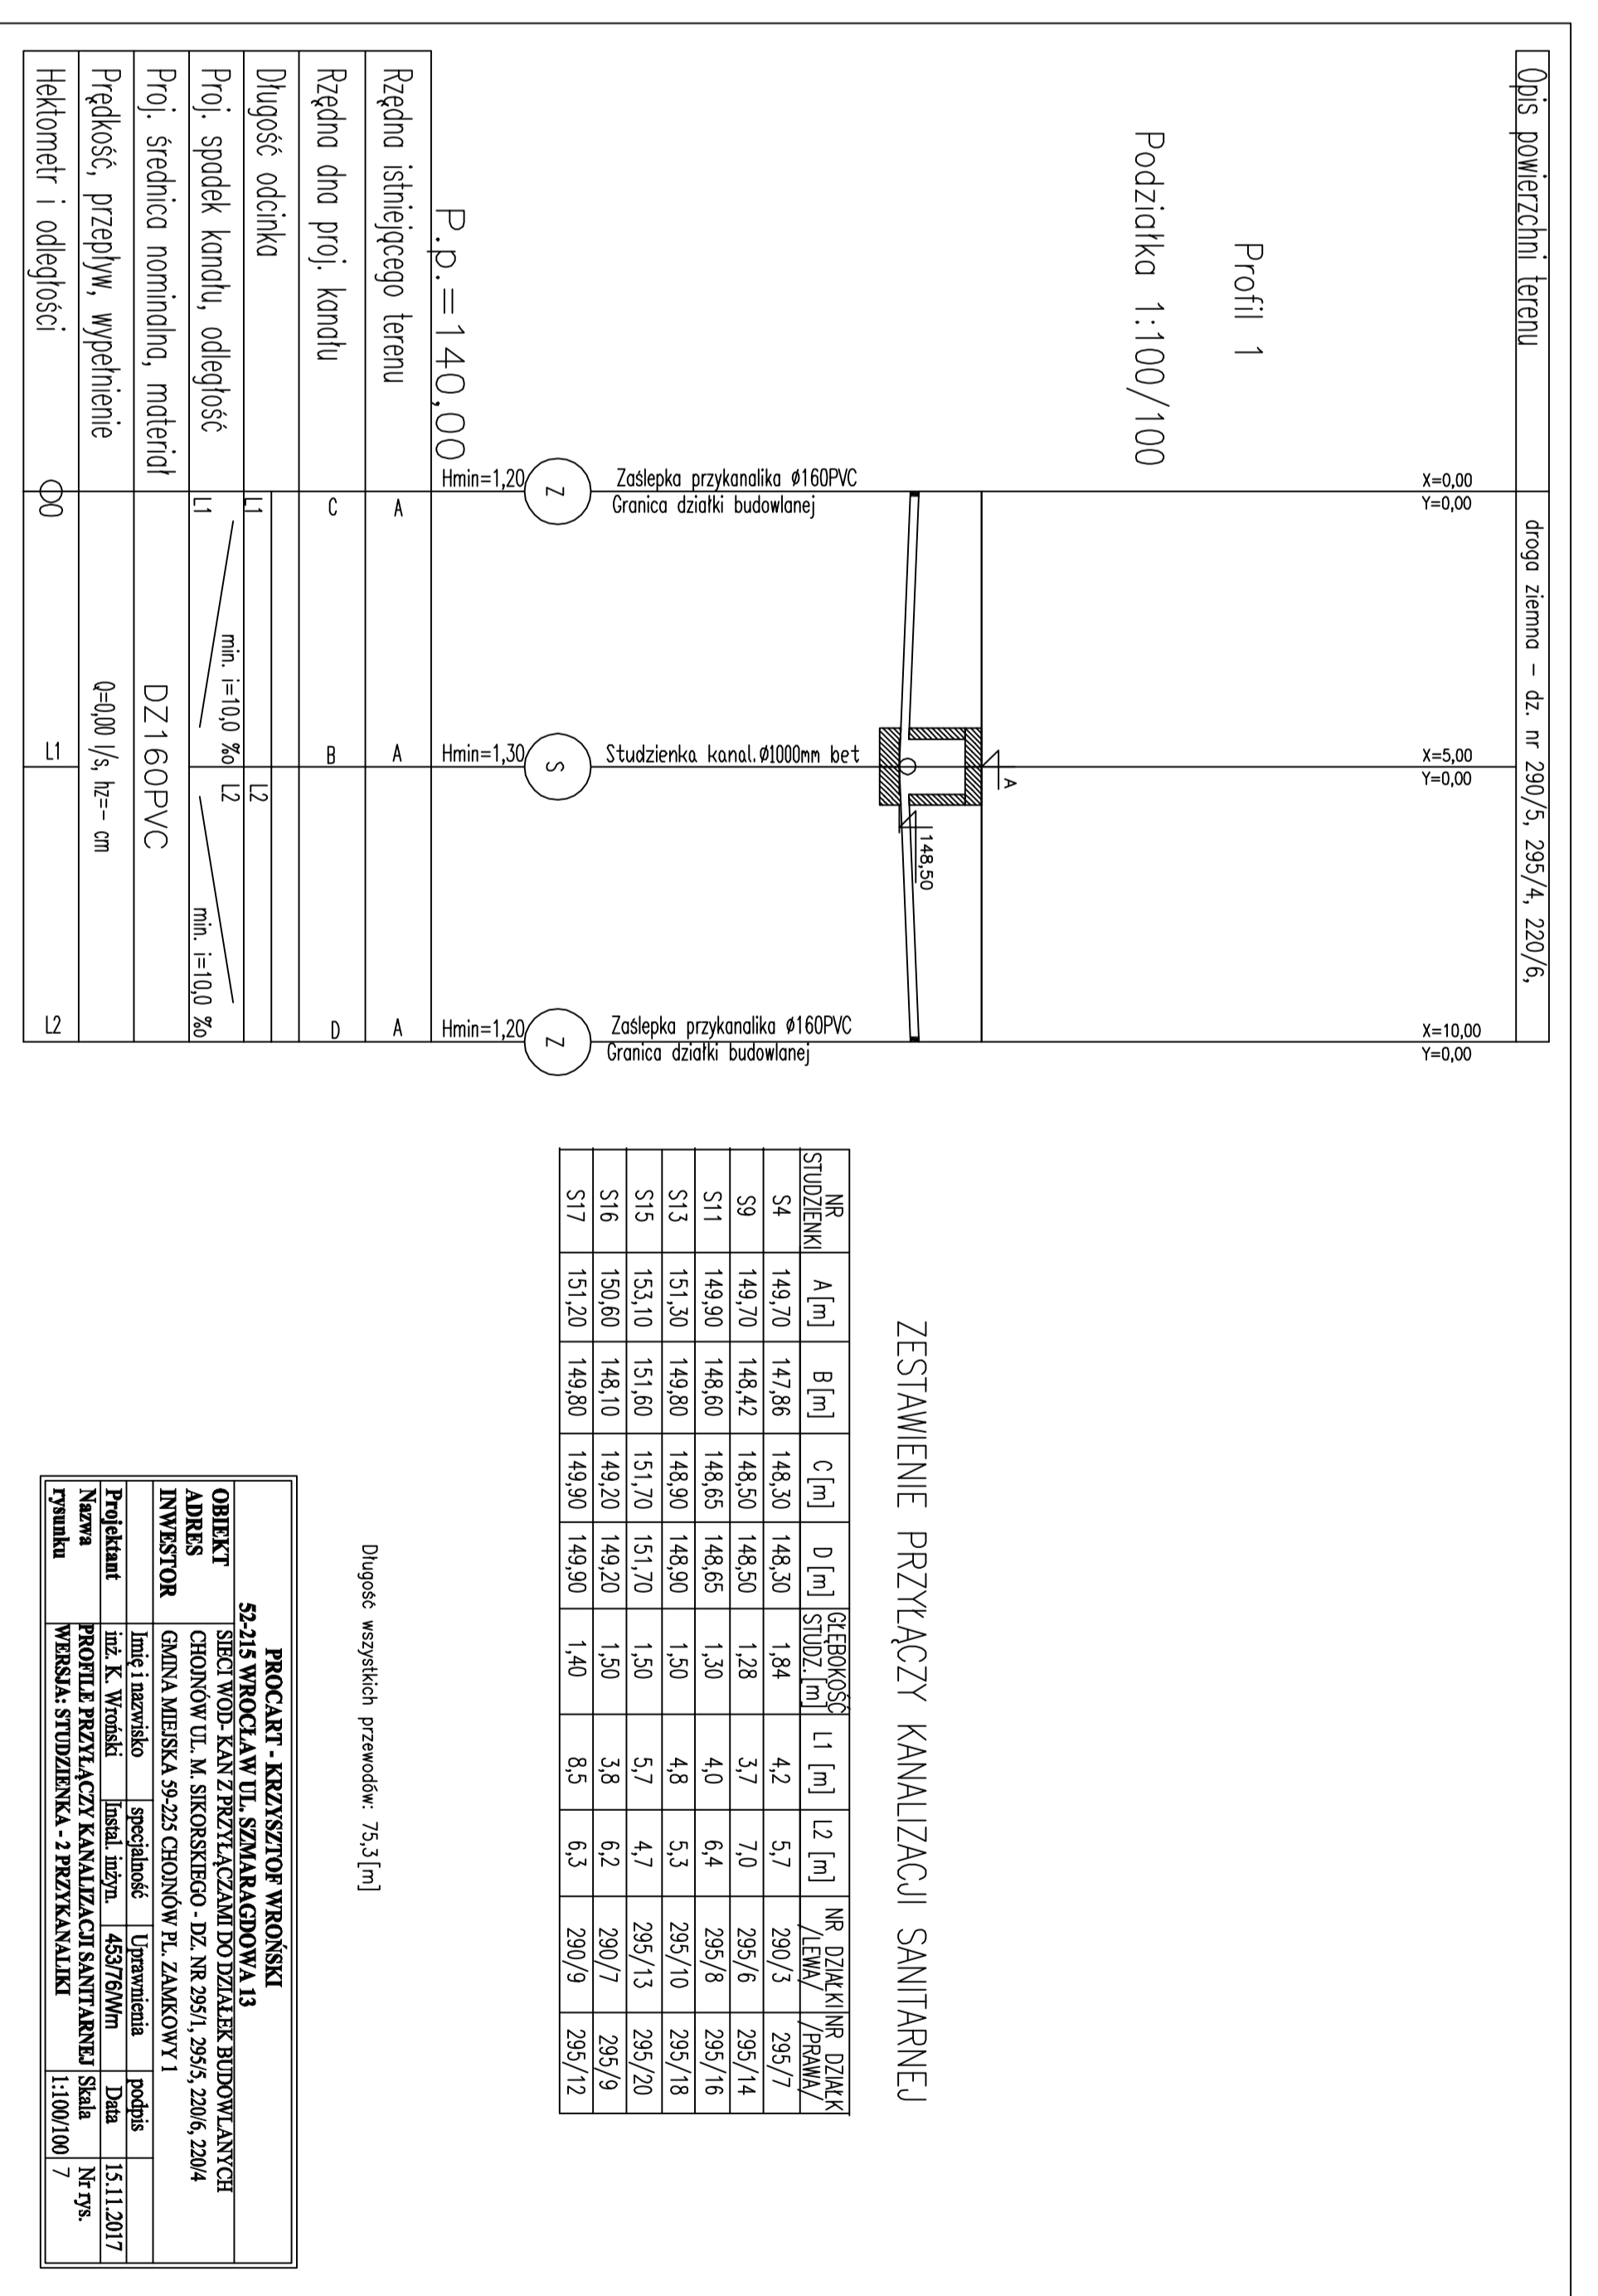

ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Nr studzienki	A [m]	B [m]	C [m]	D [m]	E [m]	F [m]	G [m]	H [m]	I [m]	J [m]	K [m]	L [m]	M [m]	Nr DN	Nr DN	Nr DN
S4	149,20	147,88	148,30	148,30	1,84	4,2	5,7	289,3	295,7	7				1000	1000	1000
S5	149,20	148,42	148,30	148,30	1,28	3,7	7,0	289,3	292,14							
S11	149,20	148,60	148,80	148,80	1,30	4,0	6,4	292,6	292,16							
S15	151,20	149,80	150,30	150,30	1,50	5,2	5,0	292,7	292,08							
S16	150,60	148,10	148,20	148,20	1,50	3,8	6,2	289,7	292,9							
S17	151,20	149,80	149,90	149,90	1,40	6,3	6,3	289,9	292,12							

PROJEKT - KANALIZACJA WYKONANI

52-15 WROCŁAW UL. SZKARADZKA 11  
 SERWIS I KONTROLA PRZELAZÓW IZOLACJI RÓWNOCIENNYCH  
 AMBERT  
 GOSKOWA UL. M. SKOROSZEGO - DZ. NR 290/5, 295/4, 296/6, 294


INWESTOR  
 GOSKOWA UL. M. SKOROSZEGO - DZ. NR 290/5, 295/4, 296/6, 294

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

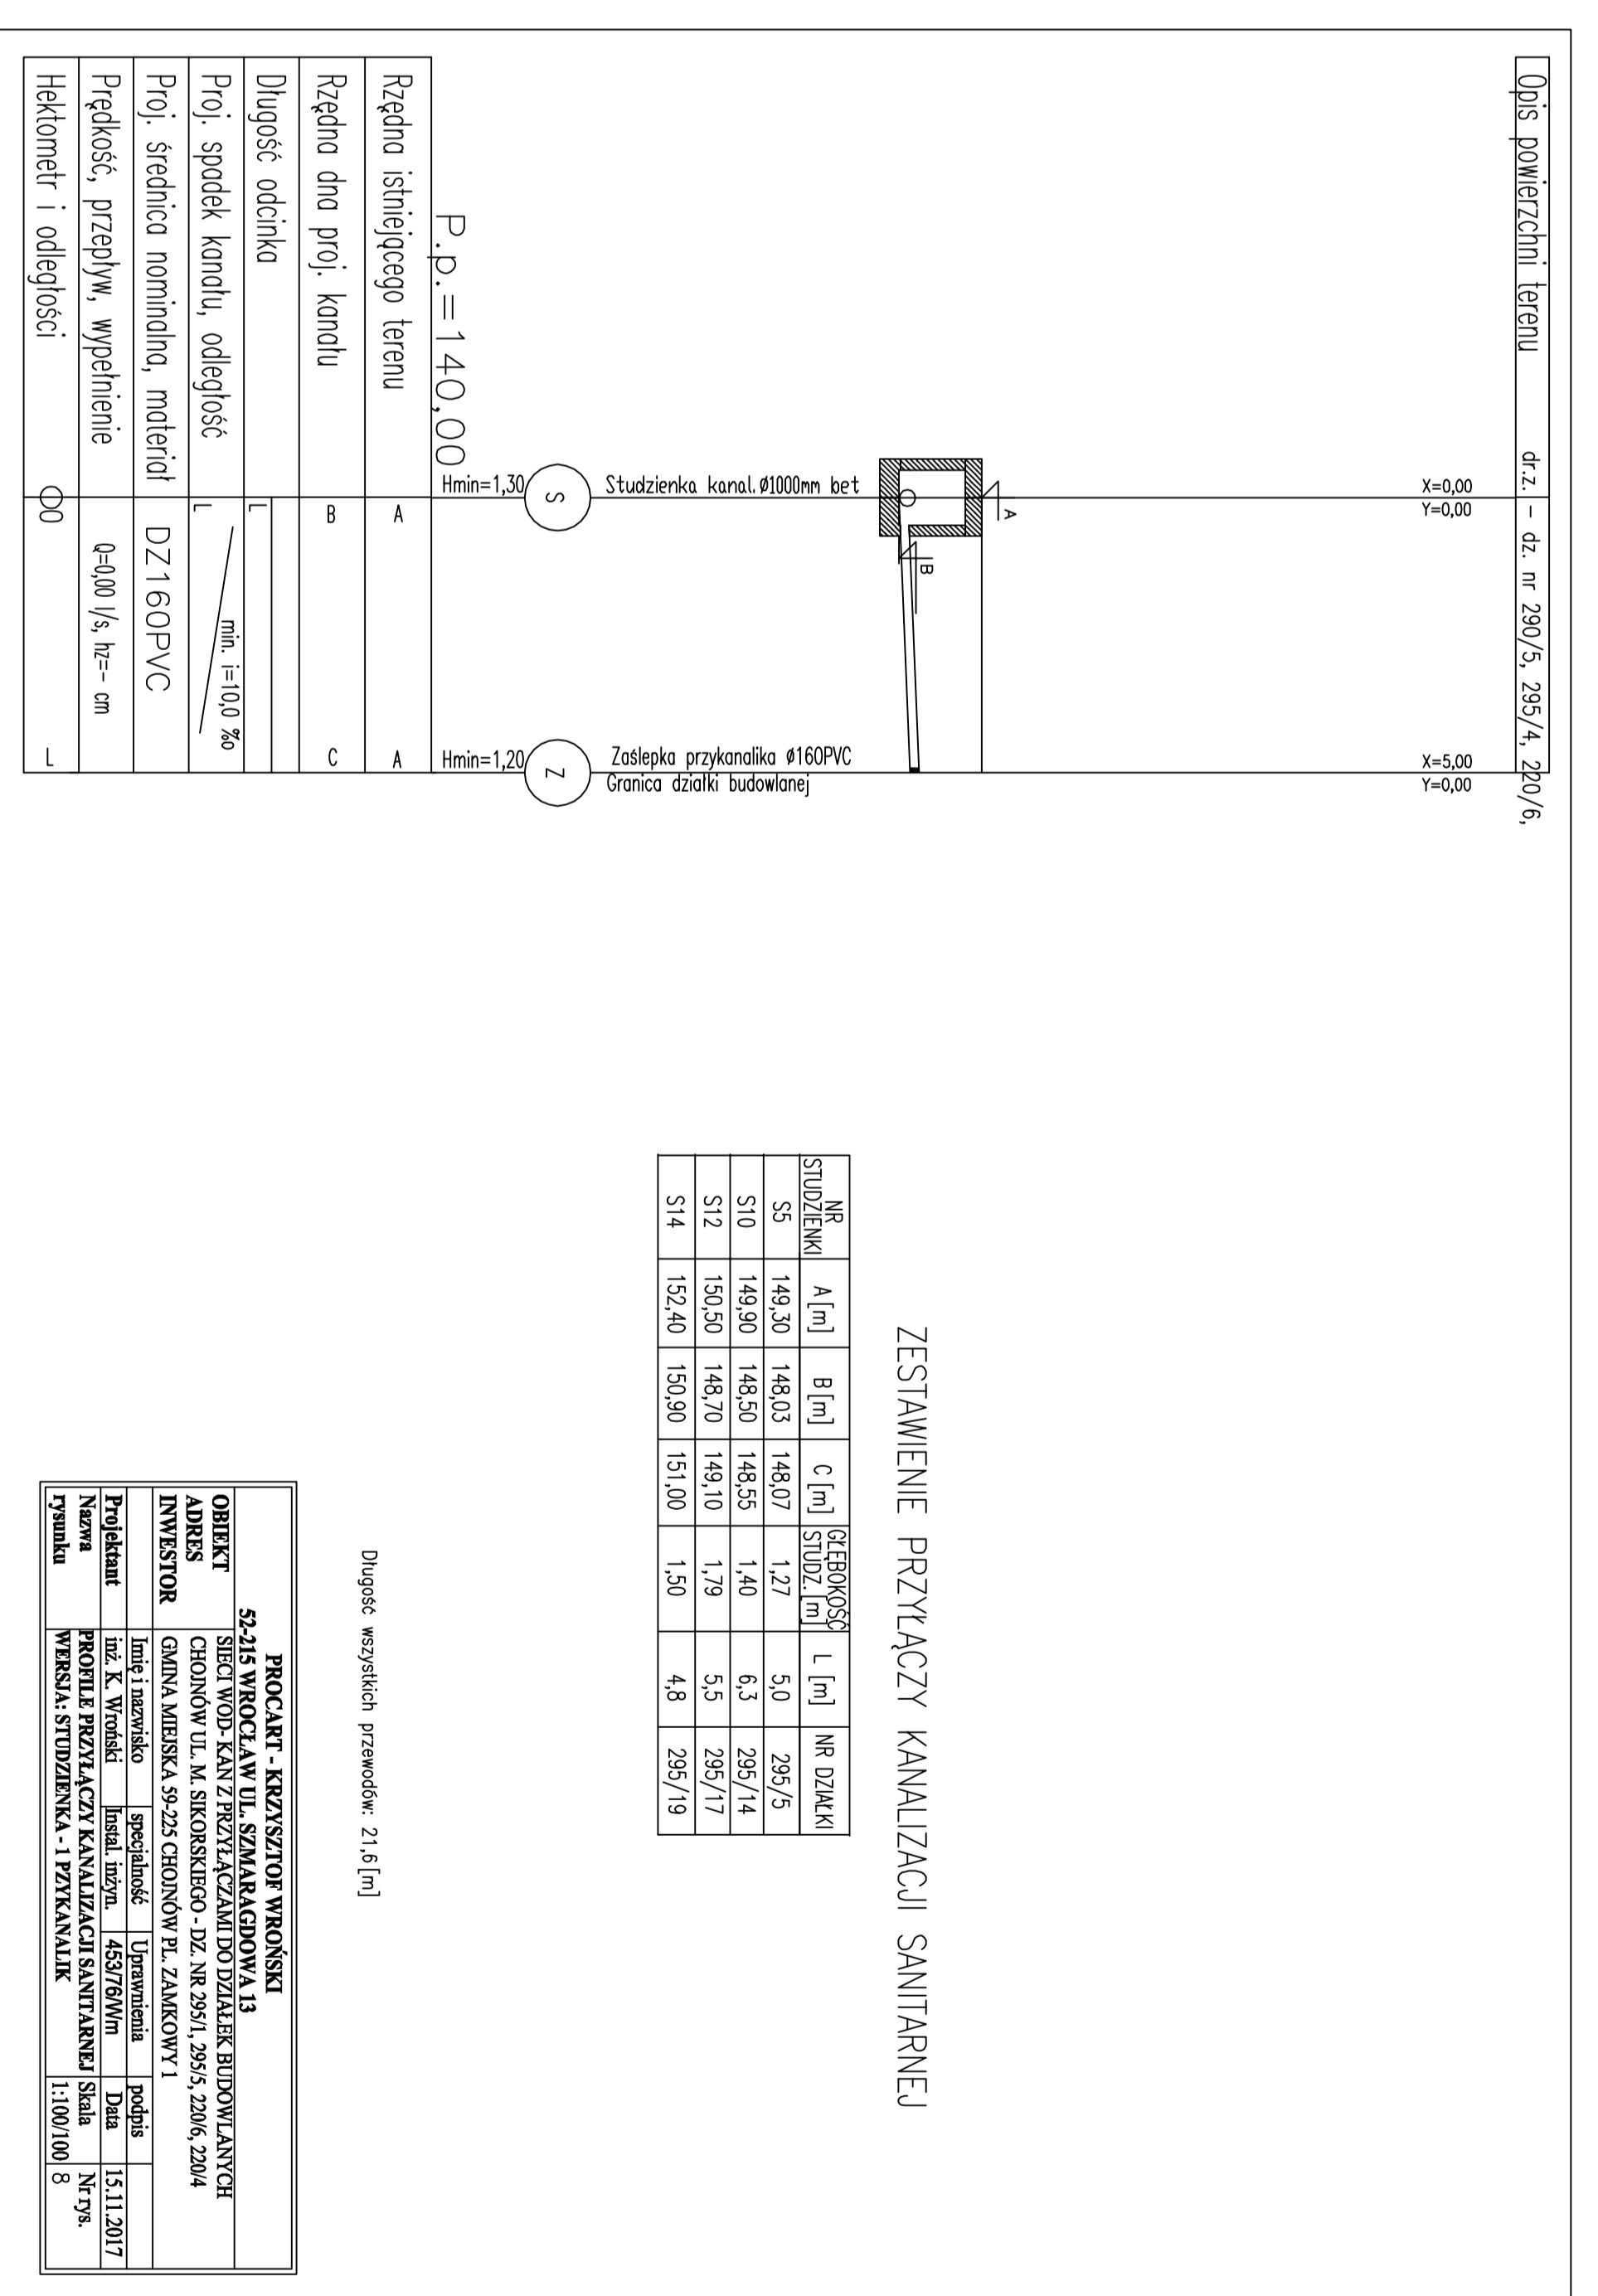

ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Nr studzienki	A [m]	B [m]	C [m]	D [m]	E [m]	F [m]	G [m]	H [m]	I [m]	J [m]	K [m]	L [m]	M [m]	Nr DN	Nr DN	Nr DN
S5	149,20	148,03	148,07	1,27	5,0	292,5								1000	1000	1000
S10	149,20	148,50	148,55	1,40	5,3	292,14										
S12	150,20	148,70	148,70	1,79	5,5	292,17										
S14	152,40	150,90	151,00	1,50	4,8	292,19										

PROJEKT - KANALIZACJA WYKONANI

52-15 WROCŁAW UL. SZKARADZKA 11  
 SERWIS I KONTROLA PRZELAZÓW IZOLACJI RÓWNOCIENNYCH  
 AMBERT  
 GOSKOWA UL. M. SKOROSZEGO - DZ. NR 290/5, 295/4, 296/6, 294


INWESTOR  
 GOSKOWA UL. M. SKOROSZEGO - DZ. NR 290/5, 295/4, 296/6, 294

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

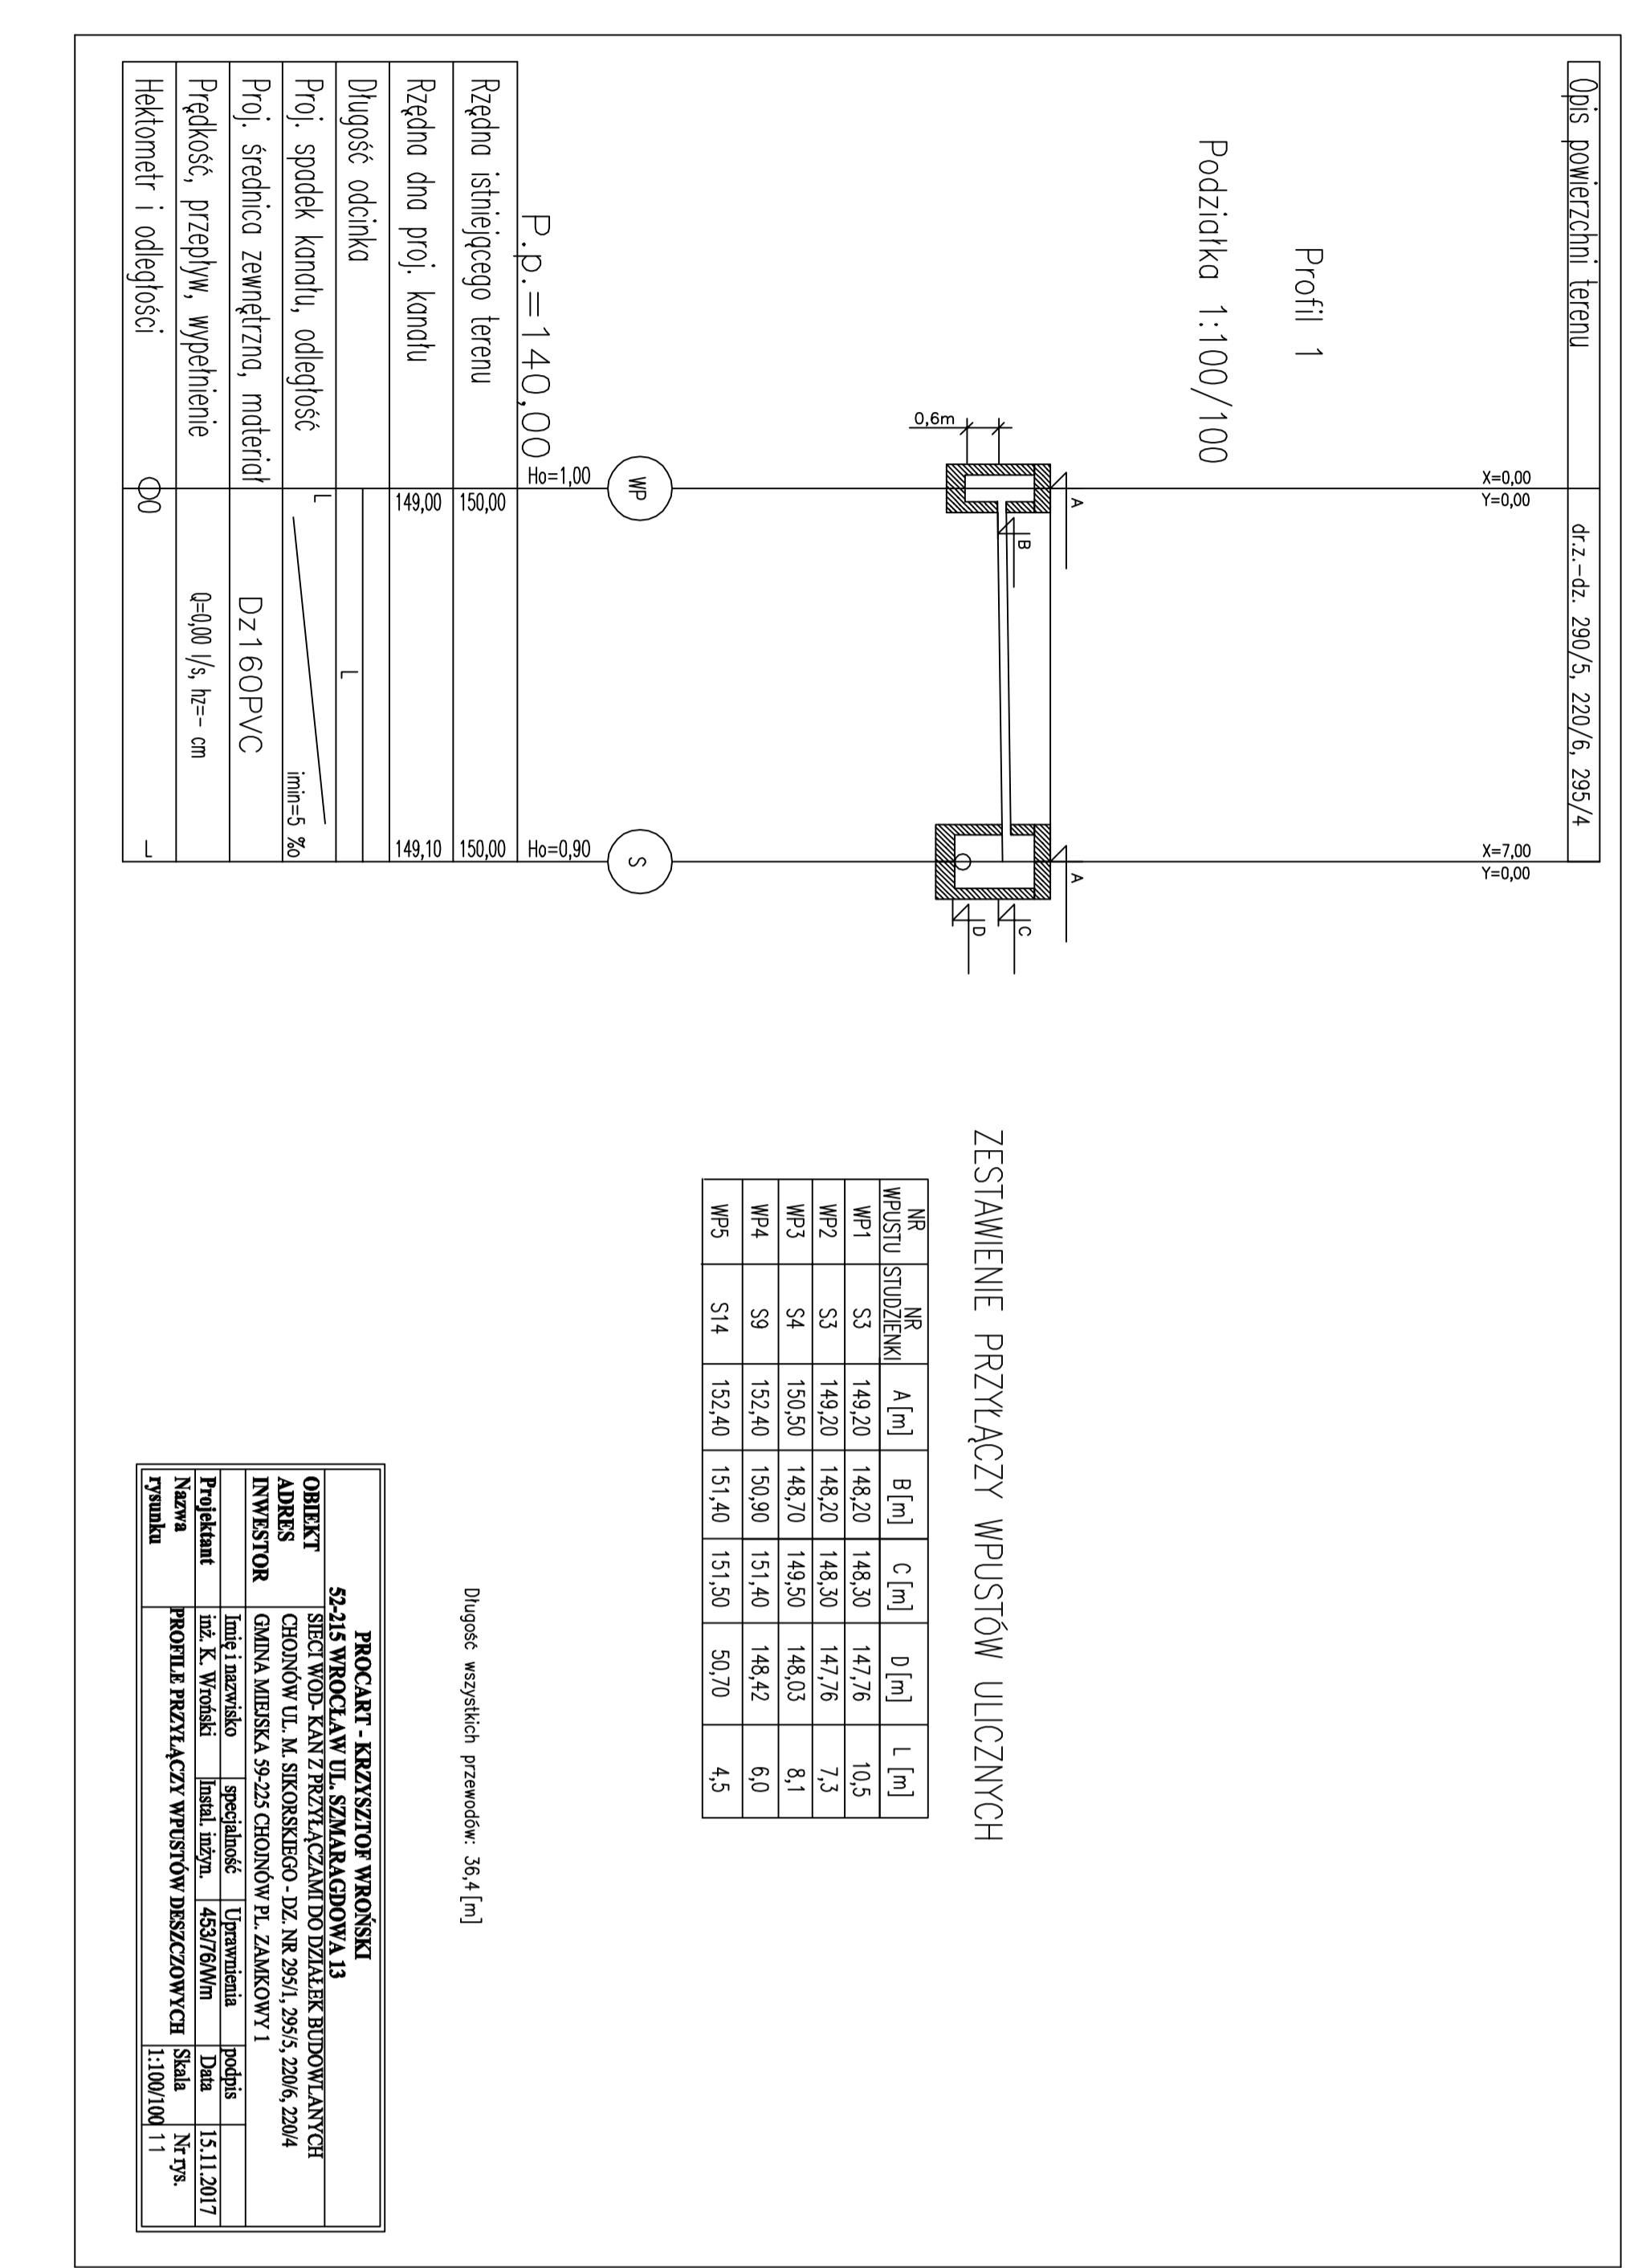

ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY WPUSTÓW ULICZNYCH

Nr studzienki	A [m]	B [m]	C [m]	D [m]	E [m]	F [m]	G [m]	H [m]	I [m]	J [m]	K [m]	L [m]	M [m]	Nr DN	Nr DN	Nr DN
W1	149,20	148,20	148,30	147,76	10,5									1000	1000	1000
W2	149,20	148,20	148,30	147,76	7,3											
W3	150,20	148,20	148,30	148,03	8,1											
W4	151,20	150,20	151,40	148,42	6,0											
W5	152,40	151,40	151,50	150,70	4,5											

PROJEKT - KANALIZACJA WYKONANI

52-15 WROCŁAW UL. SZKARADZKA 11  
 SERWIS I KONTROLA PRZELAZÓW IZOLACJI RÓWNOCIENNYCH  
 AMBERT  
 GOSKOWA UL. M. SKOROSZEGO - DZ. NR 290/5, 295/4, 296/6, 294


INWESTOR  
 GOSKOWA UL. M. SKOROSZEGO - DZ. NR 290/5, 295/4, 296/6, 294

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

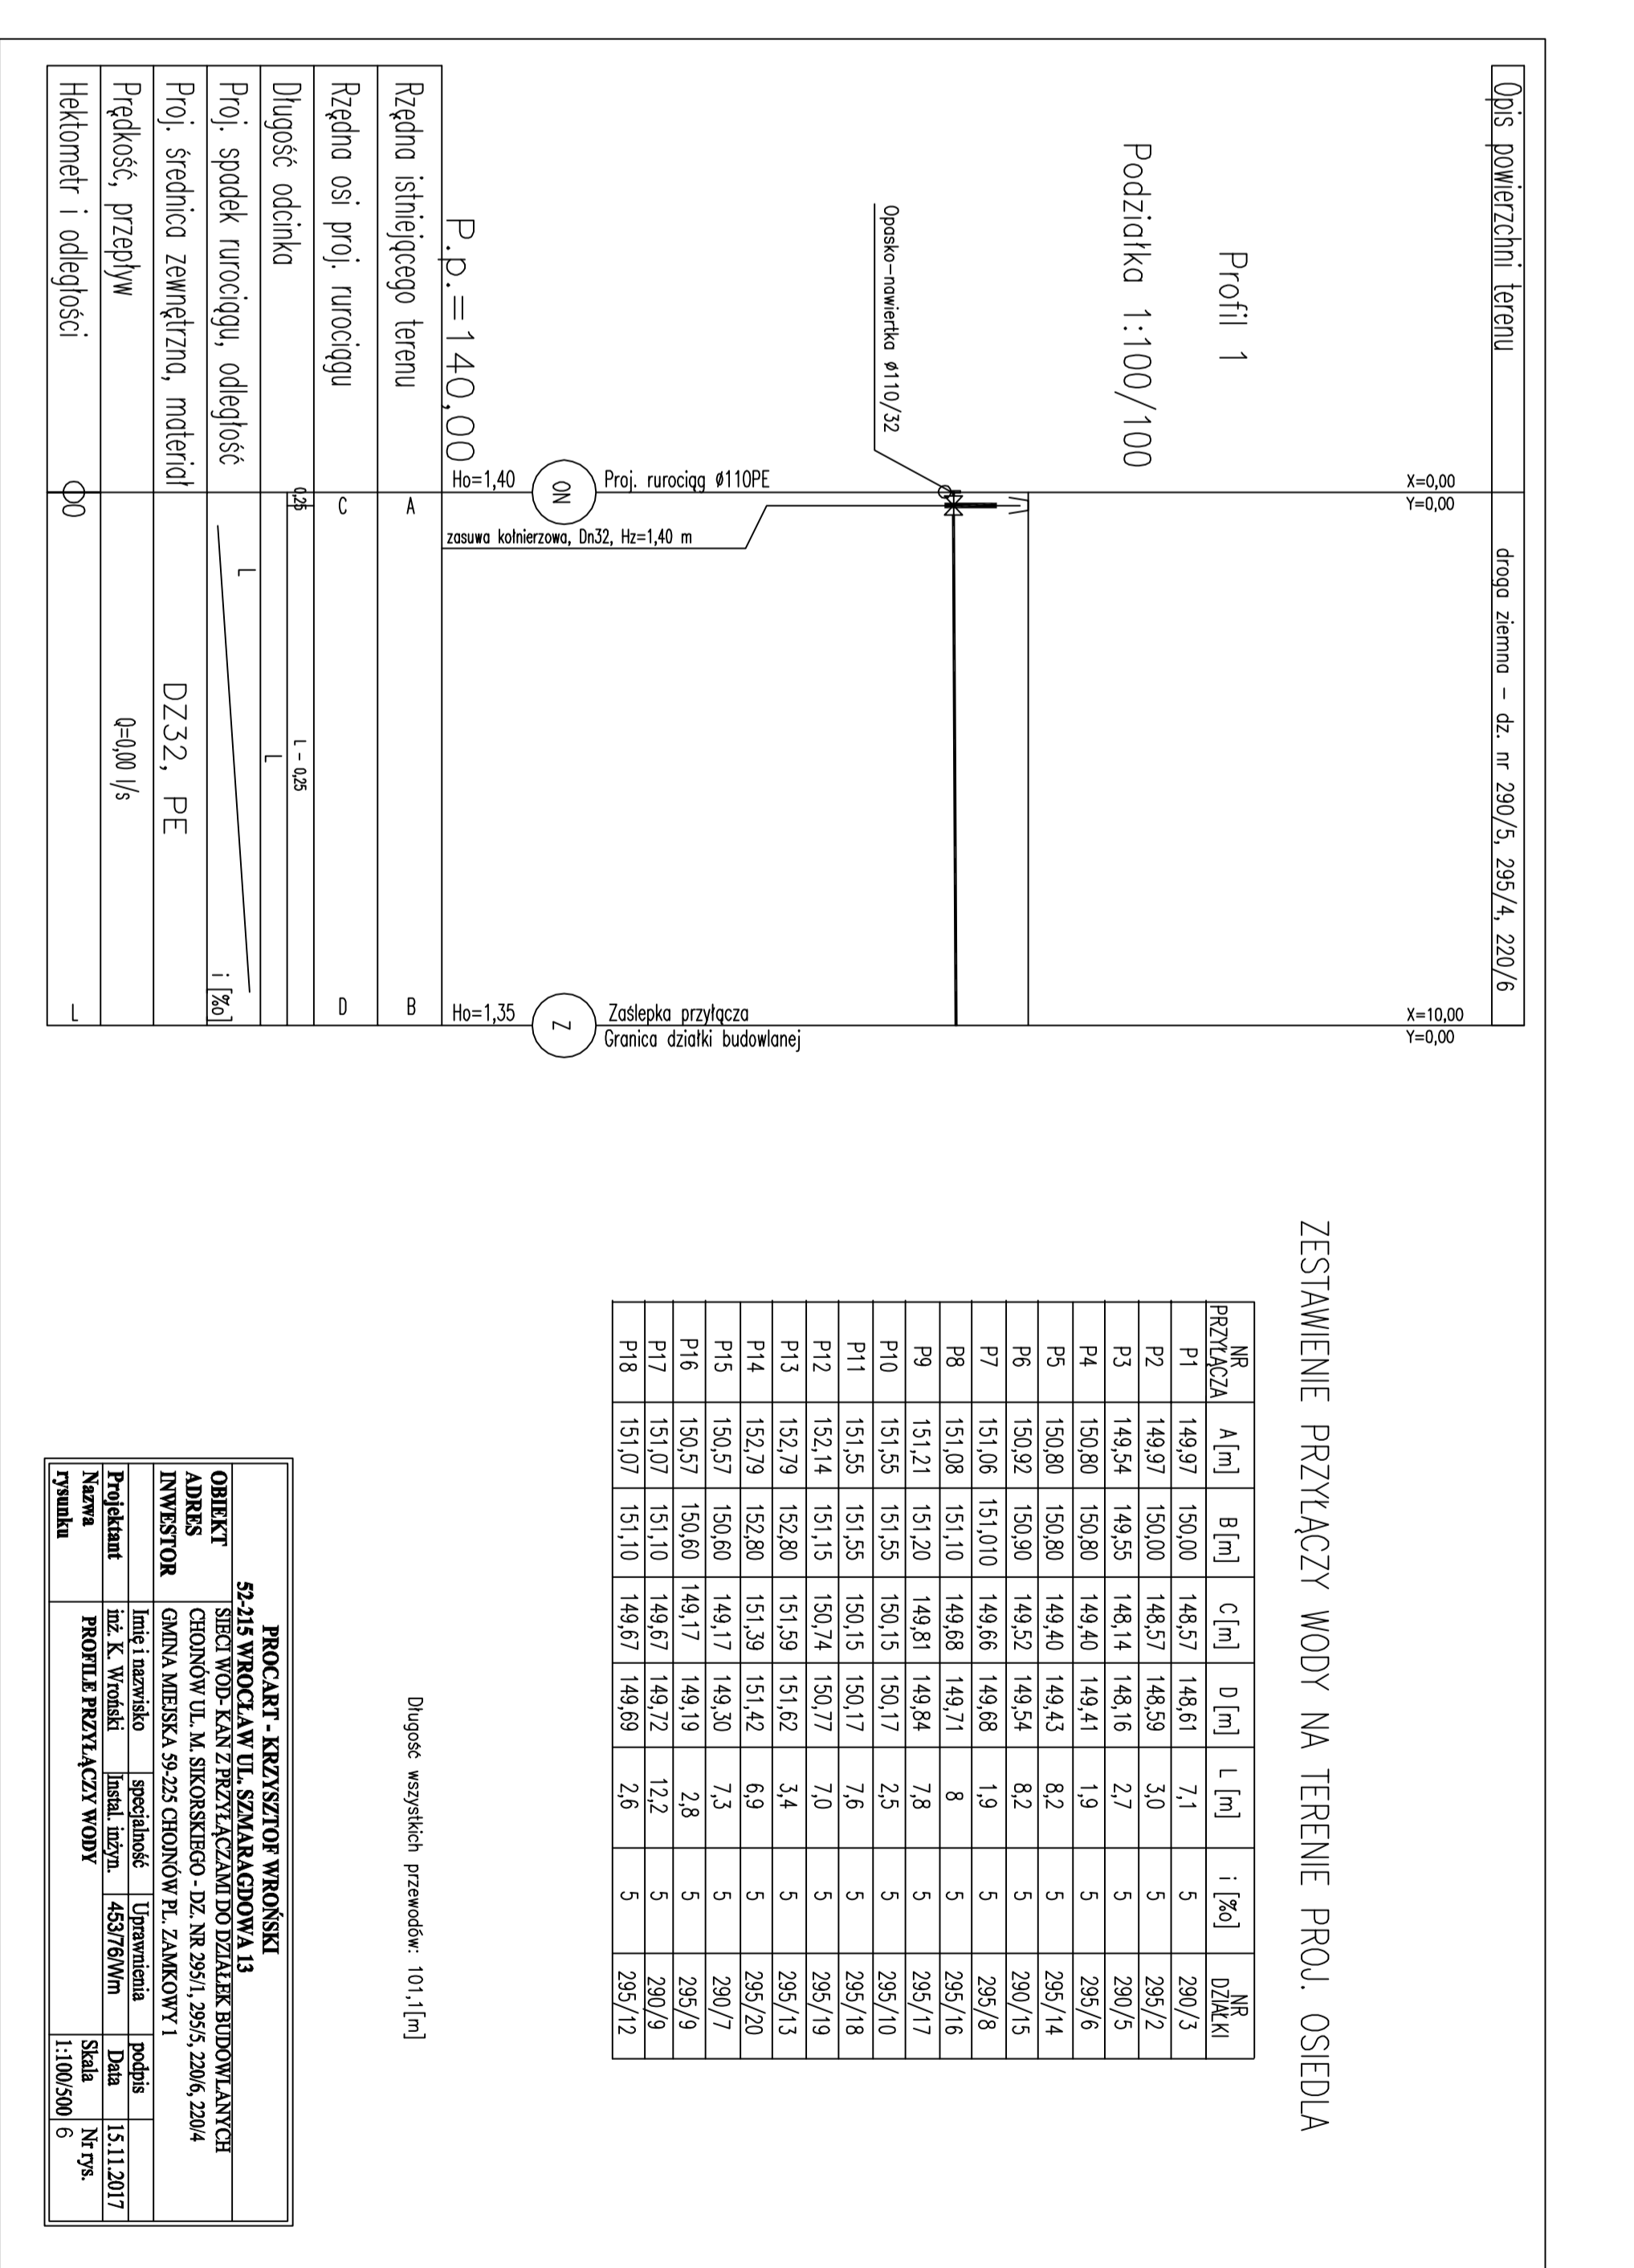

ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY WODY NA TERENIE PROJ. OSIEDLA

Nr studzienki	A [m]	B [m]	C [m]	D [m]	E [m]	F [m]	G [m]	H [m]	I [m]	J [m]	K [m]	L [m]	M [m]	Nr DN	Nr DN	Nr DN
W1	149,20	148,20	148,30	147,76	10,5									1000	1000	1000
W2	149,20	148,20	148,30	147,76	7,3											
W3	150,20	148,20	148,30	148,03	8,1											
W4	151,20	150,20	151,40	148,42	6,0											
W5	152,40	151,40	151,50	150,70	4,5											

PROJEKT - KANALIZACJA WYKONANI

52-15 WROCŁAW UL. SZKARADZKA 11  
 SERWIS I KONTROLA PRZELAZÓW IZOLACJI RÓWNOCIENNYCH  
 AMBERT  
 GOSKOWA UL. M. SKOROSZEGO - DZ. NR 290/5, 295/4, 296/6, 294

INWESTOR  
 GOSKOWA UL. M. SKOROSZEGO - DZ. NR 290/5, 295/4, 296/6, 294

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7

Przebieg  
 ul. K. Wierzyńskiego - 1000/00 7