


# STADION MIEJSKI SZATNIE




## UWAGI:

Wyłącznik główny zabudować w obudowie z tworzywa sztucznego z okienkiem umożliwiającym po usunięciu mechaniczne wyłączenie wyłącznika p/poż.  
Przy przyciskach wyłącznika p/poż. zabudować lampki kontrolujące zasilanie sterowania wyłącznika p/poż.  
Stosować przewód HDGs 5x1,5 mm<sup>2</sup> od przycisków do wyłącznika p/poż.  
Wyłącznik główny p/poż. powinien posiadać atest i świadectwo dopuszczenia CNBOP

Inwestor	Gmina Miejska Chojnów Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów	
Tytuł:	Miejsce usytuowania RL i głównego wyl. p/poż.	
Obiekt:	Budynek szatni sportowej – Stadion Miejski	
Adres:	ul. Małachowskiego, 59-225 Chojnów	Rys. IE-1
Branża:	Elektryczna	Data: 29.02.2024
Projektant: Marek Cichoński Upr. Nr 111/91/Lw		

# STADION MIEJSKI SZATNIE

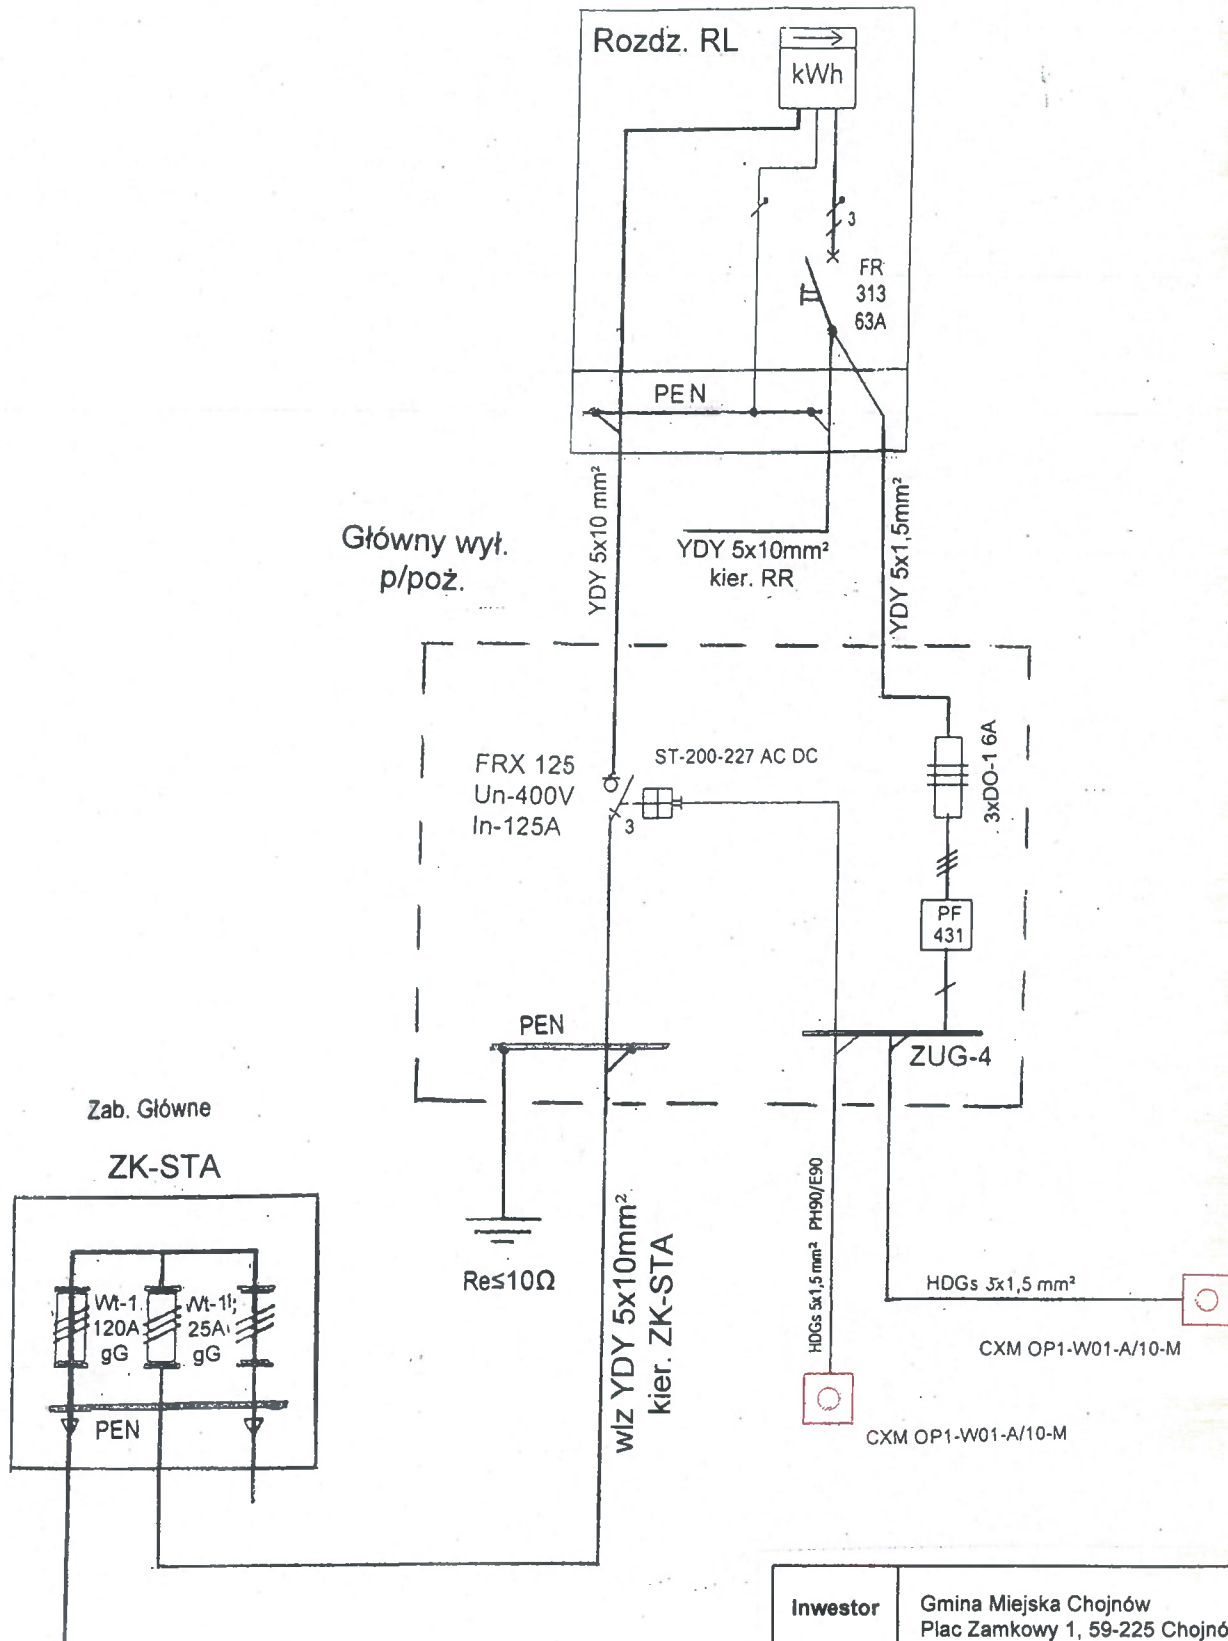

## UWAGI:

Wyłącznik główny zabudować w obudowie z tworzywa sztucznego z okienkiem umożliwiającym po usunięciu mechaniczne wyłączenie wyłącznika p/poż.  
Przy przyciskach wyłącznika p/poż. zabudować lampki kontrolujące zasilanie sterowania wyłącznika p/poż.  
Stosować przewód HDGs 5x1,5 mm<sup>2</sup> od przycisków do wyłącznika p/poż.  
Wyłącznik główny p/poż. powinien posiadać atest i świadectwo dopuszczenia CNBOP

<b>Inwestor</b>	Gmina Miejska Chojnów Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów	
<b>Tytuł:</b>	Schemat instalacji RL i wyłącznika p/poż.	
<b>Obiekt:</b>	Budynek szatni sportowej – Stadion Miejski	
<b>Adres:</b>	ul. Małachowskiego, 59-225 Chojnów	<b>Rys. IE-2</b>
<b>Branża:</b>	Elektryczna	<b>Data:</b> 29.02.2024
<b>Projektant:</b> Marek Cichoński Upr. Nr 111/91/Lw		