



KO-1.1

ul. Głowackiego – jezdnia asfaltowa
 wykop wąskoprzestrzenny, umocniony
 wywóz urobku



POZIOM PORÓWNAWCZY 140.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	148,05	148,03	148,11
RZĘDNA TERENU PROJ.	148,05	148,05	148,08
RZĘDNA DNA KANAŁU	145,40	146,03	146,05
ZAGŁĘBIENIE KANAŁU	2,65	2,65	2,03
SPADKI, DŁUGOŚCI	11,6‰	56,0 m	4,8‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Kanał ogólnospławny Ø315 PVC SN8 L=56,0 m		
ODLEGŁOŚCI	0,0	51,5	51,5 4,5 56,0

S2

S20 S21

ymonta – proj. nawierzchnia asfaltowa

ul. Dąbrowskiego

istn. chodnik

wykop wąsk., umocniony



wywóz urobku

ul. Owocowa –proj. jez.


wykop wąskoprzestrzenny, umocniony

wywóz urobku

KO-1.2

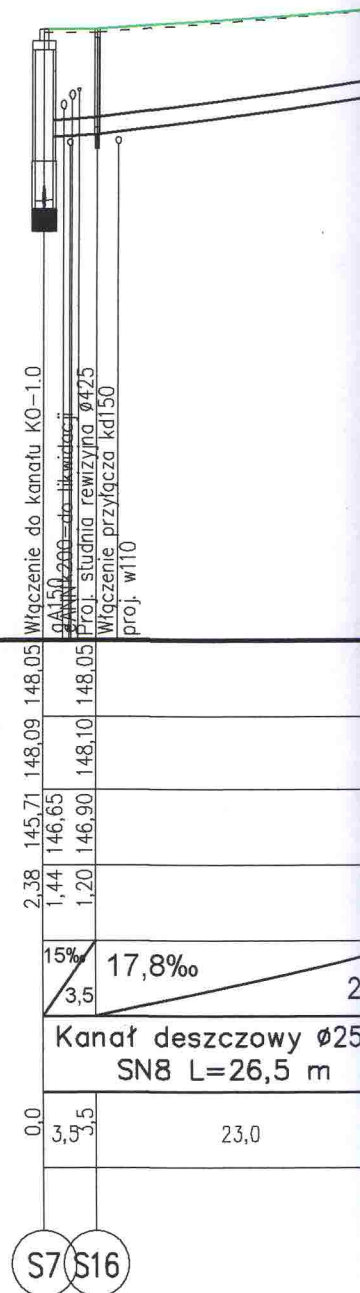


jezdnie asfaltowa
umocniony



KO-1.3

KO-1.4





Reymonta - teren nieutwardzony
 wykop wąskoprzestrzenny, umocniony
 wywóz urobku

teren nieutwardz.
 wykop wąsk., umocniony
 wywóz urobku

"Budowa sieci w
 ogólnospławnej w
 posesji przy w ul.

KO-1.5

Rys. 5 Profil podłużny
 KO-1.2, KO

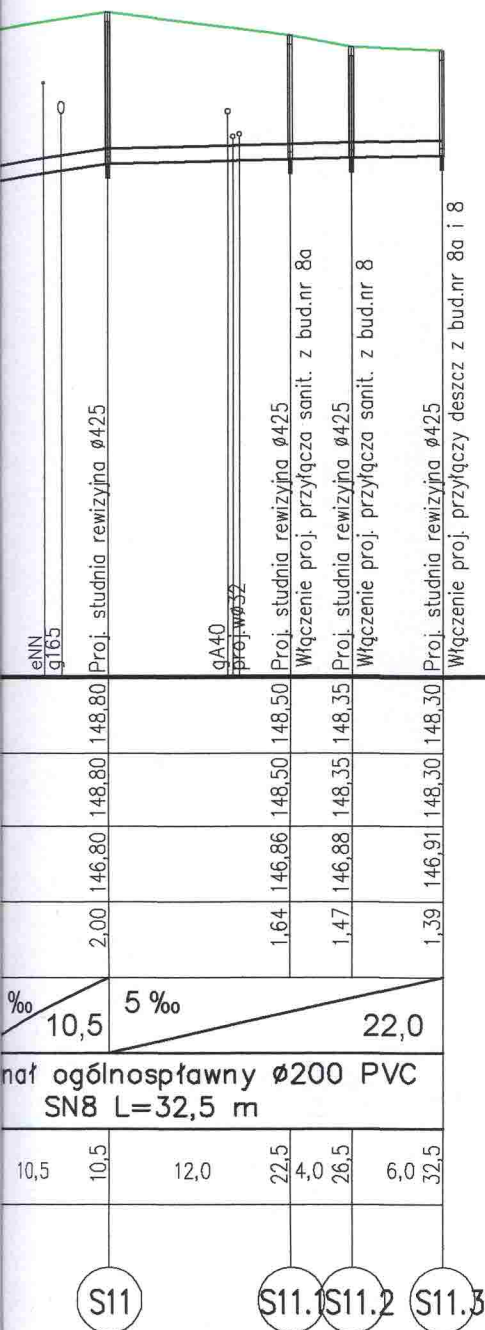

Temat: Budowa s
 ogólnospławnej w
 ul. Re
 PROFIL POD
 K
 Projektował:
 mg
 w sp
 Sprawdził:
 n
 w sp

