


Gn.10A p.12	Gn.10A p.12	Gn.10A p.12	Gn.10A p.8	Gn.10A p.9	Gn.10A p.11	Gn.10A p.13	Gn.10A p.14	Gn.10A p.14
L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
230	230	230	230	230	230	230	230	230
1.50	4.50	1.80	1.80	0.90	0.90	3.60	3.60	3.60
1.35	4.05	1.62	1.62	0.81	0.81	3.24	3.24	3.24
6.2	18.5	7.4	7.4	3.7	3.7	14.8	14.8	14.8
YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
13.9	29.3	16.4	19.6	16.7	15.5	15.8	25.5	28.9
0.51	3.27	0.73	0.87	0.37	0.35	1.41	2.27	2.57

Temat: Remont kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Kilinskiego 23 59-225 Chojnów	
Inwestor: Gmina Miejska Chojnów Pl. Zamkowy 1 59-225 Chojnów	Data: 10.06.2017 r.
Nazwa rys.: Schemat jednobiegunowy rozdzielni TR1.	Skala:
Projektant: mgr inż. Janusz Majka upr. nr 84/90 Lw	Nr rys.: E-6 cz.2

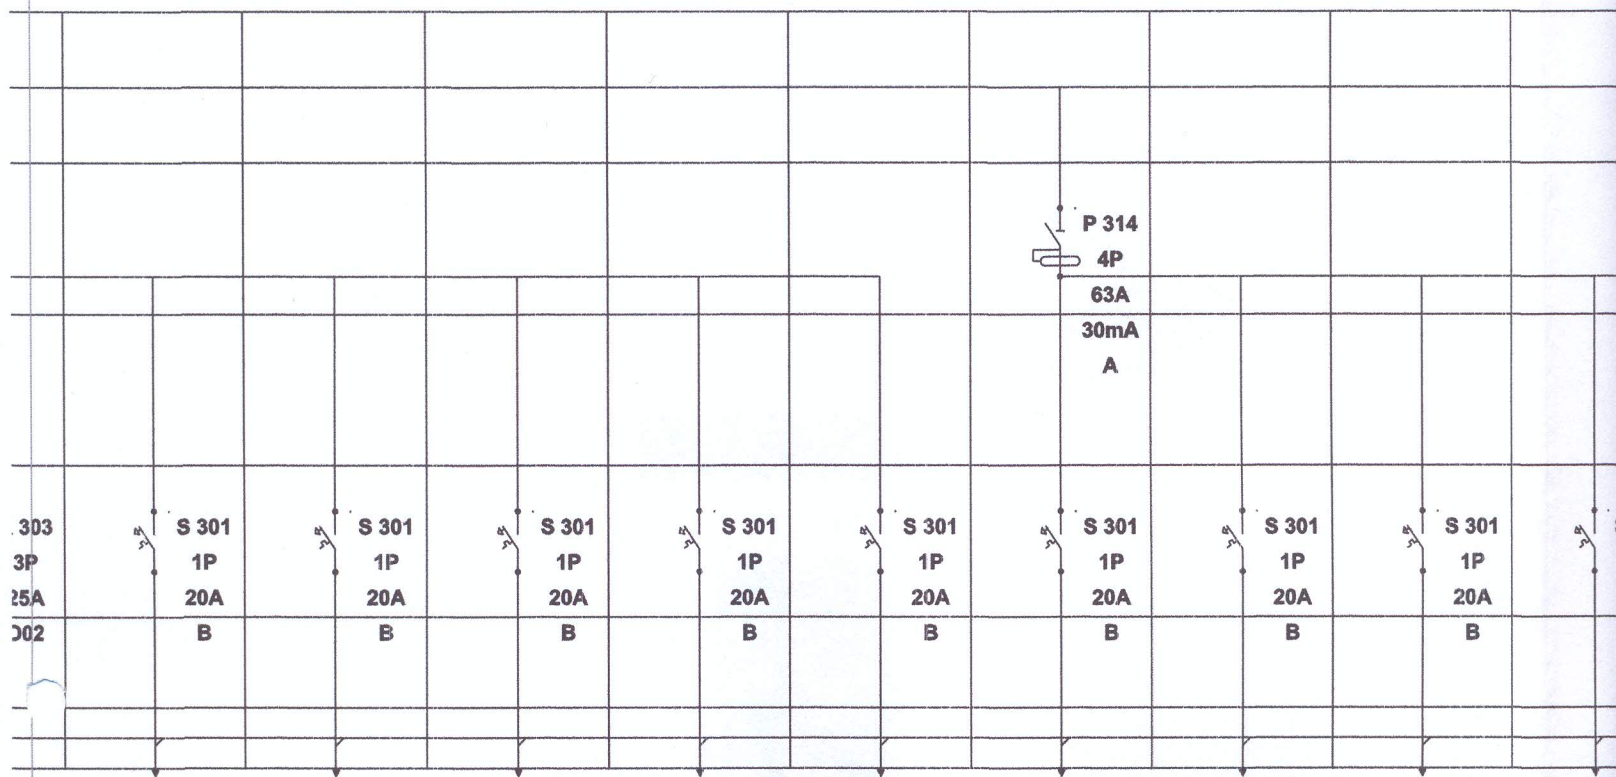

1.5	Gn.10A p.6	Gn.10A p.6	Gn.10A p.6	Gn.10A p.6	Gn.10A p.6	Gn.10A p.15	Gn.10A p.12	Gn.10A p.12	Gn.10A
,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE
	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.60	1.50	1.50	1.50
	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.54	1.35	1.35	1.35
	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.5	6.2	6.2	6.2
3	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5
	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	8.2	9.6	3.0	4.7	7.0	14.3	12.8	12.8	13.9
	0.06	0.07	0.02	0.03	0.05	0.21	0.47	0.47	0.51